

ด่วนที่สุด

ที่ ลป ๐๐๑๙.๓/ว ๑๙๙๕๗



ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ถนนวีรราษฎร์ดำเนิน ลป ๕๒๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดงาน OTOP ศิลปอาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ ลป ๐๐๑๙.๓/ว ๑๖๐๑๘ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่เข้าร่วมงาน OTOP ศิลปอาชีพ จำนวน ๑ ชุด
๒. ระเบียบปฏิบัติขั้นตอนการลงทะเบียนบูท จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดลำปาง ให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ คัดเลือกกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทอาหารชวนชิม และอำเภอ ที่มี OTOP Trader ให้ส่งใบสมัครและนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ File Word ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เพื่อเข้าร่วมจำหน่ายในงาน OTOP ศิลปอาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจ ด้วยพระบารมี และส่งแบบบัญชีรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และแจ้งให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงาน OTOP ศิลปอาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี เข้าร่วมประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ชั้น ๑ ศาลากลาง จังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในการนี้ เพื่อให้การจัดงาน OTOP ศิลปอาชีพ ประทีปไทย OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ จังหวัดลำปาง จึงขอให้อำเภอมอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ แจ้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ตามบัญชีรายชื่อ ให้เดินทางไปรายงานตัวในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณลานทะเลสาบ P9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

๙

(นายพัชระ สิมะเสถียร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร./โทรสาร. ๐๕๔๒ - ๖๕๐๕๕

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

แบบบัญชีรายชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว เข้าร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP
การจัดงาน OTOP ศิลปชีพ ประเทศไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ระหว่างวันที่ 10 - 18 สิงหาคม 2567

ประเภทผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP 5 ประเภทผลิตภัณฑ์

ภาคเหนือ

ที่	ชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP	ประเภทผลิตภัณฑ์	ประเภทผู้ประกอบการ	ชื่อผลิตภัณฑ์	ระดับดาวที่ได้รับ	รหัสกำกับสินค้า	บ้านเลขที่	ที่ตั้ง	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์	หมายเหตุ
326	บ้านเด่นเมืองห้วย	1	2	บ้านเด่นน้ำแดงไม่พริกขี้หนูเผ็ดคั่ว	4.5	C	266	2	บ้านเป้า	เมืองลับปาง	ลับปาง	084-3782544	
327	หมูพริก	1	1	หมูหยองเกาะคา	5	B	406	4	ท่าผา	เกาะคา	ลับปาง	081-0277794	
328	กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรแม่บ้านเข้าช้อน	1	1	ขนมอมกรอบกล้วยทอดกรอบรสบาร์	5.4.4	C	88	1	ไหลหิน	เกาะคา	ลับปาง	089-8526431	
329	นาง คือน้อยวรรณ อภิปพัฒนศิริ	1	1	ข้าวไร่ช้เมล็ดสีสามน้ำแร่แช่ช้อน	5	A	43	2	แจ้ซ้อน	เมืองปาน	ลับปาง	081-1808082	
330	วิสาหกิจชุมชนเพาะแปรรูปเห็ดบ้านสวนแม่ทะ	1	1	เห็ดแดดเดียว	4	A	72	3	สันดอยแม่แก้ว	ห้างฉัตร	ลับปาง	844065298	
331	กลุ่มกอละแม่มีวดอง	1	1	กอละแม่โบราณ	4	C	130/1	6	ท่าผา	เกาะคา	ลับปาง	081-7644781	
332	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีรวัฒน์บัวแดง	1	1	ข้าวแต่น้ำน้อยรสขี้หนูเผ็ดคั่ว	5		16	4	เกาะคา	เกาะคา	ลับปาง	081-8834591	
333	นางสาวชมพูนุท ธรรมชัย	1	2	น้ำพริกกอกหมู ตราแม่บ้านลับปาง	5	Q	112	6	แม่ลิ้ม	ห้างฉัตร	ลับปาง	065-9824798	
334	กลุ่มผลไม้ชุมชน	2	1	ส้มเกลี้ยง	4	I	23	1	พระบาทวังตวง	แม่พริก	ลับปาง	089-2614157	
335	กลุ่มผลิตภัณฑ์ศิริดา	3	1	ผลิตภัณฑ์แปรรูปธัญพืชจากธัญพืชผสม	5.4	N	156	5	เกาะคา	เกาะคา	ลับปาง	088-1759363	
336	กลุ่มทอผ้าไหมสีธรรมชาติบ้านหัวเมือง	3	1	ผ้าทอลายมัด	4	M	119	-	หัวเมือง	เมืองปาน	ลับปาง	086-1823434	
337	กลุ่มวิสาหกิจชุมชนประดิษฐ์เครื่องหนังบ้านศรีลำ	3	1	เข็มขัดหนังกระเป๋าสีแดง-ดำสองชั้น	4	N	113	5	เสริมกลาง	เสริมงาม	ลับปาง	089-2315489	
338	กลุ่มช่างตัดเครื่องหนัง	3	1	กระเป๋าหนังวัวสาม	3	N	83	1	หลวงเหนือ	งาว	ลับปาง	081-5956626	
339	อนันดา ผ้าฝ้าย	3	2	เสื้อผ้าฝ้ายสีรุ้ง (ผ้าทอ แบบเสื้อ	4.5	M	79/10		สวนดอก	เมืองลับปาง	ลับปาง	085-7072525	
340	ผ้าสักโครมตม.สิริรัตน์	3	2	เสื้อสักโครมตม.สิริรัตน์	3	M	316	8	บงแสนทอง	เมืองลับปาง	ลับปาง	081-0222911	
341	กลุ่มหัตถกรรมทุ่งช้าง(ผลิตภัณฑ์จากเมล็ดมะคา)	3	1	ชุดเครื่องเบสิคมะคา-พระนายนเกษร	3.4.4	M	162	1	ทุ่งสูง	แจ้ห่ม	ลับปาง	084-8032805	
342	Bour designs	3	2	ชุดผ้าฝ้ายสีรุ้งรูป	4	M	ถนนสุขสุ	-	พระบาท	เมืองลับปาง	ลับปาง	084-4845905	
343	ของดีเมืองลับปาง (กินอยู่รัก)	3	2	เสื้อพื้นเมืองชาย	4	M	32	-	หัวเวียง	เมืองลับปาง	ลับปาง	093-2602710	
344	ห้างหุ้นส่วนสามัญ ตะวันการแม่ทัพ	3	3	เสื้อพื้นเมืองชุดพื้นเมือง	4	M	32	-	หัวเวียง	เมืองลับปาง	ลับปาง	054-222036	
345	กลุ่มเจียรไนแก้วโป่งขาม	3	1	ผลิตภัณฑ์แก้วโป่งขาม	4	N	30	5	แม่ออด	เงิน	ลับปาง	098-7853217	
346	บริษัทอนันต์ เทคโนโลยี เซรามิก จำกัด	4	3	ชุดชุดดี ลายเทวดา	3	U	543	1	กล้วยแพะ	เมืองลับปาง	ลับปาง	086-5433777	
347	วิสาหกิจชุมชนเย็บปักถักร้อย	4	1	ถุงทอมลุมพิจ	3	V	226	7	บ้านใหม่แม่แม	แม่มาะ	ลับปาง	089-4097644	
347	ปิม (พวน สวัสดิ์เกียรติ)	4	2	สินค้าพรม ปิมสวัสดิ์	3.4		97/2	5	ทุ่งฝาย	เมืองลับปาง	ลับปาง	087-1761317	

ที่	ชื่อผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP	ประเภทผลิตภัณฑ์	ประเภทผู้ประกอบการ	ชื่อผลิตภัณฑ์	ระดับความที่ ได้รับ	รหัสกำกับสินค้า	บาทเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เบอร์โทรศัพท์	หมายเลข
348	วิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่และทางมะพร้าวบ้าน	4	2	ตะกร้าไม้ไผ่	3	Q	36	5	บ้านคำ	เมืองลำปาง	ลำปาง	081-7831170	
349	ผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์จากไม้	4	2	กรอบรูปพร้อมภาพ	4	Q	75	2	วังซ้าย	วังเหนือ	ลำปาง	089-9529916	
350	สิ่งประดิษฐ์จากไม้	4	1	ปลาไม้ดินเผา	5	Q	49/1	6	ลำปางหลวง	เกาะคา	ลำปาง	081-8838853	
351	รั้วมีงานไม้	4	2	ถ้วยเซรามิก 3 ใบ พร้อมช้อน	4	Q	158	13	ปงยางคก	ห้างฉัตร	ลำปาง	089-7891918	
352	กลุ่มทอไหมและสลัก	4	2	ที่เสียบปากหม้อ นามบัตร	4	Q	121/1	11	นาคร้ว	แม่ทะ	ลำปาง	089-8500919	
353	มาปิ่นแกะสลัก	4	2	ข้างเขี้ยวหิน	4	Q	197	12	นาคร้ว	แม่ทะ	ลำปาง	089-4359246	
354	ผลิตภัณฑ์จากไม้	4	2	ตะกร้า	4	Q	116	9	วังทรายคำ	วังเหนือ	ลำปาง	086-9212348	
355	ต้นธงชัยแสนเมด	4	1	กระเป๋าลำ พวงกุญแจแสนเมด	3,4	V	79/2	1	ต้นธงชัย	เมืองลำปาง	ลำปาง	089-8354947	
356	เครื่องดนตรีไทย (อานวย เมืองสาม)	4	2	ชิงเล็ก สะล้อ	3	Q	116	5	ทุ่งนาย	เมืองลำปาง	ลำปาง	088-2283246	
357	นางพิมพร เบี้ยงคำ	4	1	ตะกร้าถักไม้ขี้เฒ่าโบราณ	4	A	33	5	ปงยางคก	ห้างฉัตร	ลำปาง	086-9212309	
358	กลุ่มสตรีททกรรมโครตูดุ่ยเนียนสหราษฎร์	4	1	เสื้อปักโครตูดุ่ย	4	V	232	8	แจ้ห่ม	แจ้ห่ม	ลำปาง	089-4273352	
359	พรหมทิพย์โอสอ	5	2	หมอนกรีน สกรีน ปักดักส์	5	X	179/1	2	เมืองยาว	ห้างฉัตร	ลำปาง	081-5305083	
360	Dang Herb (แดง เอิร์ป)	5	2	สมุนไพรวิเศษมาวา	3	Y	286	1	แม่พริก	แม่พริก	ลำปาง	084-6097565	

งาน : ศิลปาชีพ ทั่วประเทศ OTOP หลอมดวงใจด้วยพระบารมี
สถานที่ : ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วันที่ : 10-18 สิงหาคม 2567
เวลาทำการ : เปิด 10.00น. - 21.00 น.

ระเบียบปฏิบัติ

ขั้นตอนการลงทะเบียนบูท

1. ผู้ประกอบการต้องมาลงทะเบียน ณ ลาน Lakeside (ลาน P9 ทะเลสาบ)

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 ลงทะเบียน เวลา 09.00 – 12.00 น.

*****ผู้ประกอบการต้องจัดบูทของท่านให้เสร็จก่อนเวลา 18.00 น. *****

นำบัตรยืนยันการลงทะเบียนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่อิมแพ็คเพื่อรับบัตรคิวสำหรับโหลดสินค้า

2. โหลดสินค้าตามลำดับบัตรคิวที่ท่านได้รับจากอิมแพ็ค โดยจะเริ่มปล่อยรถ ในเวลา 10.00 น.
3. ผู้ประกอบการต้องนำรถของท่านเข้าที่จอดให้เรียบร้อย หลังจากโหลดสินค้าเสร็จ
4. ระยะเวลาการจอดรถในการโหลดสินค้า คือ

- รถยนต์ขนาดเล็ก หรือรถ 4 ล้อ สามารถจอดได้ 40 นาที
- รถยนต์ 6 ล้อ สามารถจอดได้ 60 นาที
- รถยนต์ 10 ล้อ สามารถจอดได้ 90 นาที

5. ประชุมผู้ประกอบการ ทุกโซน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าเวทีกลาง

***** หากจอดรถเกินเวลาต้องเสียค่าปรับชั่วโมงละ 200 บาท และหากทำบัตรจอดรถโหลดสินค้าหายต้องเสียค่าปรับ 500 บาท**

เงื่อนไขและกฎระเบียบในการเข้าร่วมงาน

1. กฎระเบียบทั่วไป

1.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและกฎระเบียบที่ได้แจ้งไว้ รวมทั้งกฎระเบียบ เพิ่มเติมที่แจ้งโดยผู้จัดงาน

2. กฎระเบียบการจำหน่ายสินค้า

2.1 ผู้เข้าร่วมงานสามารถจำหน่ายสินค้าบริการได้ภายในคูหาของตนเองเท่านั้น

2.2 สินค้าที่จัดแสดงต้องเป็นสินค้า OTOP เท่านั้น หากผู้ประกอบการนำสินค้าที่ไม่ใช่สินค้า OTOP ที่ได้แจ้งในเอกสารมาจำหน่าย ทางคณะผู้จัดงานจะมีบทลงโทษอาจถึงขั้นตัดสิทธิการเป็นผู้ประกอบการสินค้า OTOP

2.3 การโหลดสินค้าเข้าบูทช่วงเวลาเริ่มงาน จะมีช่วงเวลาให้โหลดได้ ดังนี้

รอบแรก 07.00 – 11.00 น.

รอบที่สอง 14.00 – 16.00 น.

รอบที่สาม 18.00 – 19.00 น.

3. บูทมาตรฐาน การตกแต่งคูหา การขนย้ายสิ่งของ

บูท OTOP ทั่วไป และ OTOP ชวนชิม

- ป้ายชื่อบูท
- โต๊ะสำหรับวางของ 1 ตัว
- เก้าอี้ 2 ตัว
- ปลั๊กไฟขนาด 5 แอมป์ 1 จุด (ห้ามใช้กับไฟแสงสว่าง)
- ไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 จุด
- ถังขยะ 1 ใบ

หมายเหตุ : หากต้องการใช้ไฟแสงสว่างเพิ่มเติมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เอ็กโปซิชั่น จำกัด จุด Counter Service “ด้านหลัง”

- 3.1 ผู้เข้าร่วมงานไม่สามารถต่อเติมหรือก่อสร้างตกแต่งให้สูงกว่าความสูงของคานาหากไม่ได้รับความยินยอมจากผู้จัดงาน
- 3.2 ห้ามผู้ประกอบการย้ายบูทเอง โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เด็ดขาด
- 3.3 ห้ามผู้เข้าร่วมงานวางสินค้า / ส่งของนอกคอกหาของตนรुक้าทางเดินสาธารณะ / คูกาข้างเคียง หรือในที่ที่กีดขวางถึงดับเพลิง ประตูทางออกฉุกเฉิน หรือกล่องควบคุมการจ่ายไฟ
- 3.4 ผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดงานเป็นพิเศษก่อน หากต้องการขนสินค้า/สิ่งของเข้า - ออก นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขนถ่ายสินค้าได้
- 3.5 หากผู้เข้าร่วมงานมีของหนักหรือชิ้นใหญ่ที่เคลื่อนย้ายลำบาก ขอให้แจ้งผู้จัดงานล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เตรียมการในการขนย้ายต่อไป
- 3.6 ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารหรือ ะกระทำกรใดที่อาจเกิดเปลวไฟ ใช้แก๊สหรือของที่อาจติดไฟในบริเวณอาคาร ในกรณีที่มีผู้ประกอบการต้องใช้สถานที่เพื่อประกอบอาหารทางผู้จัดงานได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้แต่ต้องเตรียมสิ่งของ เช่น ถังดับ ฝ้ายไฟ หรือฝ้ายวางรองพื้น เป็นต้น

4 . การให้บริการไฟฟ้า

การเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้า หากมีการใช้งานเกินหรือนอกเหนือที่ทางเรากำหนดไว้ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท เอ็กซีโพลีซัน เทคโนโลยี จำกัด โทร. 02 691 6093 หรือสามารถติดต่อที่จุดบริการภายในงาน บริเวณโซนด้านหลัง ที่เสหมายเลข 16 และ 38

ข้อปฏิบัติในวันแสดงงาน (อิมแพ็ค เมืองทองธานี)


1. ห้าม “ผู้รับบริการ” ใช้ทางเข้า - ออก นอกเหนือจากที่ “ผู้ให้บริการ” กำหนดไว้
2. ห้าม “ผู้รับบริการ” นำเศษวัสดุต่างๆ กองทิ้งไว้หลังขนย้าย หากฝ่าฝืน “ผู้รับบริการ” จะต้องชำระค่าปรับในอัตราขั้นต่ำ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
3. ห้ามขนย้ายทรัพย์สินที่เป็นของ “ผู้ให้บริการ” ออกจาก “สถานที่” โดยเด็ดขาด หากตรวจพบจะถูกดำเนินการ ทางกฎหมายทันที
4. ห้าม ใช้กาว เทปกาวสองหน้าหรือวัสดุใดๆ ในทำนองเดียวกัน ทาหรือติดบนผนังและโครงสร้างส่วนหนึ่งส่วนใดของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “ผู้ให้บริการ”
5. ห้าม ตอกตะปูหรือของแหลมยึดติดกับผิวพื้น ผนัง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด
6. ห้ามตอกยึดสมอบกบริเวณถนน ทางเดินเท้า เกาะกลางถนนและสวน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
7. ห้าม เดินสายไฟผ่านช่องทางหนีไฟโดยเด็ดขาด และห้ามวางวัสดุอุปกรณ์อื่นใด ขวางตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิง, ประตูทางหนีไฟ หรือเส้นทางฉุกเฉินรอบอาคาร
8. เพื่อความปลอดภัย ห้ามเดินสายไฟพาดผ่านช่องประตูเข้า-ออก เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเช่น การเดินสะดุดสายไฟหกล้มของผู้เข้าร่วมงาน เป็นต้น กรณีมีความจำเป็นต้องเดินสายไฟเช่นนั้น จะต้องมีอุปกรณ์ครอบสายให้เห็นชัดเจนและเรียบร้อยสวยงาม
9. ห้ามใช้ประตูทางออกฉุกเฉินทุกประตู (ประตูหนีไฟ) เป็นทางเข้า-ออก หรือใช้ทำภารกิจใดๆ หากฝ่าฝืนจะถูกปรับในอัตราครั้งละ 2,000 บาท (สองพันบาท ถ้วน)
10. ห้ามถอดหรือเคลื่อนย้ายดวงโคมไฟแสงสว่าง หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ติดตั้งภายในอาคาร โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
11. ห้ามติดตั้งธง หรือส่วนตกแต่งเพิ่มเติมโดยวิธีปักลงบริเวณพื้นดิน, ถนน, คลองใน “สถานที่”
12. ห้ามนำไฟโรเทคนิค (Pyrotechnic) หรือไฟลูกหนูหรือพลุต่างๆ เข้ามาในบริเวณอาคาร โดยไม่ได้แจ้ง “ผู้ให้บริการ” ทราบล่วงหน้า

13. ห้ามสูบบุหรี่ ห้ามรับประทานอาหาร และห้ามนอนพักหรือนอนค้างคืนบริเวณอาคาร ยกเว้นในพื้นที่ที่จัดเตรียมให้เท่านั้น
14. ห้ามนำสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทุกประเภทเข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด
15. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ให้บริการรายอื่นเข้ามาใน “งาน” และ “อาคาร” เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
16. ห้ามก่อสร้างกีดขวางทางเข้า-ออก บริเวณด้านหน้าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ “ผู้ให้บริการ” กำหนดไว้ทั้งภายในและภายนอก “อาคาร” โดยต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย 4.00 เมตรจากหน้าร้านดังกล่าว และไม่ก่อสร้างผนังที่ปิดบังทัศนียภาพ
17. ห้ามนำเข้าบริการรักษาความปลอดภัยและบริการรักษาความสะอาด รวมทั้งการติดตั้งระบบสื่อสารไฟฟ้า โทรศัพท์จากผู้ให้บริการรายอื่น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
18. ห้ามดึง ชิง ยึด โยงลวดสลิง เพื่อการค้ำ, ย่น ใน “สถานที่” หรือโครงสร้าง “อาคาร” โดยเด็ดขาด
19. ห้ามทำการเชื่อมโลหะ, เลื่อย หรือเจียรโลหะ ภายใน “อาคาร” โดยเด็ดขาด
20. ห้ามพ่นหรือทาสีที่มีส่วนผสมของทินเนอร์หรือสารไวไฟใดๆ ทั้งภายในและภายนอก “อาคาร” โดยเด็ดขาด
21. ห้ามเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างหรือวัสดุไวไฟ เช่น ทินเนอร์ และน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆ ไว้บริเวณภายใน “อาคาร” ในระหว่างวันแสดงงาน
22. ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าในจุดอื่นที่ไม่ได้กำหนดหรืออนุญาตโดย “ผู้ให้บริการ” (*บริษัท เอ็กโปซิชั่น จำกัด*) หากตรวจพบ “ผู้รับบริการ” ต้องเสียค่าปรับในอัตราจุดละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
23. ห้ามถ่ายภาพ, บันทึกภาพ โดยกล้อง เครื่องถ่ายวิดีโอ หรือโทรศัพท์มือถือ ทั้งภายในและภายนอก “อาคาร” ก่อนได้รับอนุญาต
24. ห้ามพนักงานของ “ผู้รับบริการ” ปฏิบัติงานนอกเหนือที่ระบุไว้ในคำขอโดยมิได้รับอนุญาต และห้ามเปิดห้องหรือประตู “อาคาร” โดยพลการ
25. ห้ามพกพาอาวุธ หรือของมีคมใดๆ รวมไปถึงสารกัมมันตรังสี หรือวัตถุอันตรายอื่นๆ เข้ามาใน “สถานที่” โดยเด็ดขาด
26. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมายใน “สถานที่”
27. ห้ามนำแก๊สทุ้งต้มหรือก๊าซติดไฟทุกชนิดเข้ามาใน “สถานที่” เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก “ผู้ให้บริการ” เป็นลายลักษณ์อักษร
28. ห้ามนำรถยนต์หรือเครื่องจักรกลทุกชนิด ที่มีค่าไอเสียไม่ได้มาตรฐานหรือก่อให้เกิดมลภาวะ (ควันหรือน้ำมันเครื่องหยด) เข้ามาขนถ่ายสินค้าภายใน “อาคาร”
29. ห้ามใช้รถเข็น, ล้อเลื่อน หรืออุปกรณ์จักรกลใดๆ ลากผ่านบริเวณพื้นที่ที่ปูผิวด้วย หินแกรนิต, หินอ่อน, กระเบื้องเคลือบ หรือวัสดุอื่นๆ ประเภทเดียวกันนี้โดยเด็ดขาด
30. ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าพื้นฐาน (ปลั๊กริมผนัง) ในการก่อสร้างใดๆ ทั้งนี้ “ผู้รับบริการ” จะต้องส่งจองสะพานไฟ (เบรกเกอร์) เพื่อจ่ายกระแสไฟเฉพาะสำหรับการก่อสร้าง โดยส่งจองจากบูทของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก “ผู้ให้บริการ” เท่านั้น
31. ห้ามถ่ายปัสสาวะ หรือของเสียใดๆ ลงบนพื้น, ผนัง, ทางเดินขึ้น - ลงของ “อาคาร” หรือบริเวณใดๆ ที่ไม่ใช่ห้องสุขา
32. ห้ามล้างภาชนะทุกชนิด ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือช่าง ภายในห้องน้ำของ “อาคาร” โดยเด็ดขาด หาก “ผู้รับบริการ” ฝ่าฝืน “ผู้รับบริการ” จะต้องชำระค่าปรับในอัตราขั้นต่ำครั้งละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
33. ห้ามนำสัตว์ทุกประเภท เข้ามาในบริเวณ “อาคาร” เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยจะต้องมีใบรับรองการตรวจโรค จากสัตว์แพทย์หรือกรมปศุสัตว์เพื่อยืนยันความปลอดภัยจากโรคติดต่อของสัตว์ รวมทั้งใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์ โดย “ผู้รับบริการ” ต้องจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดเพื่อจัดเก็บมูลสัตว์



**EXPO
TECH**
Exposition Technology Co.,Ltd.

ELECTRICAL EQUIPMENT



Spotlight LED 10w. Standard
(Warm white)



Spotlight LED 10w. with arm
(Warm white)



Fluorescent T5 28w.
(Day light)




Spotlight LED 5w.
(Day light)



Downlight LED 5w.
(Day light)




Floodlight LED 30w.,50w.,100w.,200w.




Metalhalide 150w.
(Day light)



Connecting by Exhibitor

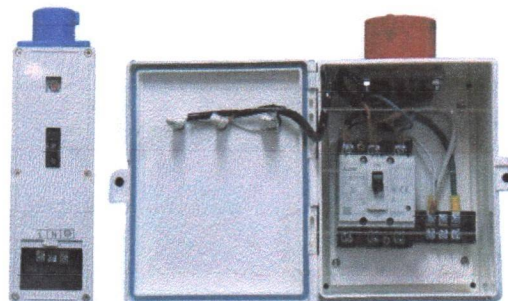

Breaker 15, 30Amp 220V. 50Hz. 1Phase.
Breaker 15,30,60,100Amp.380V.50Hz. 3Phase.



Socket 5Amp fuse.

EXPOSITION TECHNOLOGY CO., LTD.

252 Soi Yu-Charoen29, Ratchadapisek Rd., Samsennok, Huay Kwang, Bangkok 10310

Tel. : +66(0) 2691-6093-4, 276-4800 FAX : +66(0) 691-7147

Email : info@exotech.co.th Website : www.exotech.co.th

กฎเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับบริการด้านไฟฟ้า

ผู้จัดงานได้มอบหมายอย่างเป็นทางการให้บริษัท เอ็กซ์โปเทค เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบการบริการดังต่อไปนี้

1. การให้บริการไฟฟ้าทั่วไป

- 1.1 ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าหลัก 2 วงจรคือ วงจรไฟฟ้าสำหรับให้แสงสว่างและวงจรไฟฟ้าสำหรับสินค้าจัดแสดง **ห้ามใช้ร่วมกันเด็ดขาด**
- 1.2 ไฟฟ้าที่จัดให้ตามมาตรฐานเป็นแบบกระแสสลับ 220V, 50Hz 1 เฟส และ 380 V, 50Hz 3เฟสและมีอัตราความถี่เคลื่อนที่ ± ร้อยละ 10 ดังนั้นหากอุปกรณ์ที่นำมาแสดงมีความเสี่ยงต่อการขึ้นลงของแรงดันควรใช้อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่ เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆของท่าน
- 1.3 หากต้องการใช้ไฟฟ้าแบบอื่น ๆ เช่น แบบกระแสสลับเฟสเดียว 110v,50Hz หรือ กระแสสลับสามเฟส 220v,50Hz สามารถขอให้บริการเป็นพิเศษ ได้โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอ็กซ์โปเทค เทคโนโลยี จำกัด โดยตรง
- 1.4 มอเตอร์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องมีระบบป้องกันอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการกระชากเนื่องจากกระแสไฟเกิน จึงควรมีระบบสตาร์ทดังนี้
 - 1.4.1 ระบบสตาร์ทโดยตรง: มอเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แรงม้า
 - 1.4.2 ระบบสตาร์ทแบบ Star – Delta: มอเตอร์ขนาด 5 ถึง 25 แรงม้า
 - 1.4.3 ระบบสตาร์ทแบบ Auto Transformer: มอเตอร์ขนาด 25 แรงม้าขึ้นไป

- 1.4 ห้ามนำแหล่งจ่ายไฟอื่นมาใช้ในงานแสดงสินค้าเช่นเครื่องปั่นไฟแบตเตอรี่ ไฟส่องสว่างแบบแบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟ เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องใช้งานต้องได้รับอนุญาตจากทางบริษัท ฯ เท่านั้น

ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาแจ้งขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเต็มพิกัด

การเดินสายภายในระบบ ต้องใช้สายไฟที่เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟ้ากำหนดและต้องเดินระบบสายกราวด์ทุกจุด การเดินสายไฟฟ้าใต้พื้นไม้ที่ยกขึ้นจากพื้นอาคารปกติ จะต้องใช้สายไฟฟ้าชนิดฉนวนหุ้ม 2 ชั้นเท่านั้น ใ้มีอนุญาตให้เดินสายไฟข้ามทางเดินเด็ดขาด

2. การให้บริการไฟฟ้าในคูหามาตรฐาน

- 2.1 ระบบไฟฟ้าในคูหามาตรฐานประกอบด้วยคิมไฟ (จำนวนและรายการตามแต่ละงาน) พร้อมเต้าเสียบไฟ ขนาด 5Amp. **(ห้ามใช้กับคิมไฟแสงสว่าง)** รายการดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

- 2.2 ผู้จัดงานแสดงสินค้าสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยใช้แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการด้านไฟฟ้า ซึ่งแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

Section A: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่ต้องการไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างและรีอถอน

Section B: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่ต้องการเบรกเกอร์ตัดไฟสำหรับสินค้าจัดแสดง **(ไม่ใช่สำหรับการให้แสงสว่าง)**

Section C และ D: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่ต้องการอุปกรณ์และเบรกเกอร์ตัดหลอดไฟให้แสงสว่าง

Section E: สำหรับผู้จัดงานแสดงที่นำอุปกรณ์แสงสว่างของตัวเองมาใช้งาน ทั้งในกรณีที่จะทำการติดตั้งเองหรือต่อสายไฟโดยบริษัท เอ็กซ์โปเทค เทคโนโลยี จำกัด

- 2.3 การขอให้บริการไฟฟ้าเพิ่มเติมในแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการต้องระบุตำแหน่งของจุดต่อระบบแสงสว่างและระบบสาธารณูปโภค แบบแปลนที่กำหนดไว้ กรุณาอ่านเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม

- 2.4 ผู้ขอแสดงสินค้าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์แสงสว่างของตนเอง ต้องสั่งจองขอใช้ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายตามแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการ Section D หรือ E

- 2.5 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิในการตัดกระแสไฟฟ้าจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ็กซ์โปเทค เทคโนโลยี จำกัด เห็นว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ชมงานหรือผู้จัดงานแสดงสินค้าอื่น ๆ

2.6 ทุก ๆ วันหลังจากปิดงานไปแล้ว 30 นาที จะมีการตัดไฟจากแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับสินค้าจัดแสดงและในวันสุดท้ายของงานจะต้องตัดหลังจากปิดงานไปแล้ว 60 นาที เว้นไว้แต่เฉพาะจุดที่สั่งบริการ 24 ชั่วโมงเท่านั้น

2.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อดวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รับอนุญาต อาจเป็นสาเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. การให้บริการไฟฟ้าในคูหาพิเศษ (นอกเหนือจากคูหามาตรฐาน)

3.1 ผู้ออกงานแสดงสินค้าที่สั่งจอง "พื้นที่" เพียงอย่างเดียวเพื่อตกแต่งเป็นคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษ จะต้องส่งแบบฟอร์มขอใช้บริการไฟฟ้าเพื่อคูหาแสดงสินค้าที่ออกแบบเป็นพิเศษนั้น

3.2 ผู้จัดงานได้จัดให้มีแสงสว่างในอาคารแสดงสินค้าโดยทั่วไป แต่การติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในคูหาและเพื่อการสาธิตต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้โดยผู้รับเหมาไฟฟ้าของท่านที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดงานแล้วเท่านั้น โดยผู้ออกงานแสดงสินค้าเพียงส่งแบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้าตามความต้องการใช้งานของท่านมายังบริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด พร้อมชำระเงินภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ และเพื่อความปลอดภัยจึงไม่อนุญาตให้ผู้แสดงสินค้าต่อไฟสำหรับสินค้าจัดแสดงหรืออุปกรณ์ให้แสงสว่างเข้ากับระบบจ่ายไฟฟ้าหลักของตัวอาคารโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ระงับการจ่ายกระแสไฟฟ้ากรณีที่มีการต่อไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม

3.3 ผู้รับเหมาไฟฟ้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้ออกงานแสดงสินค้าต้องยื่นรายละเอียดการต่อไฟฟ้า, แบบวงจรถวายไฟฟ้า และรายละเอียดอื่นๆ มายังผู้จัดงานก่อนวันหมดเขตตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม โดยแนบรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติตามรายการดังนี้

3.3.1 ชื่อบริษัทผู้รับเหมา

3.3.2 ชื่อและบัตรประจำตัวของบุคคลากรที่เข้าดำเนินการ

3.3.3 จำนวนวัตต์หรืออัตรากำลังไฟ

3.3.4 แบบการต่อวงจรหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า

3.3.5 แบบฟอร์มใบสั่งจองบริการไฟฟ้า

3.4 ช่างไฟฟ้าที่ได้รับอนุญาตแล้ว สามารถแลกเปลี่ยนบัตรประจำตัวเพื่อรับบัตรผ่านเข้าทำงานได้ที่สำนักงานบริหารงานแสดงสินค้าของผู้จัดงานที่แสดงสินค้าในบริเวณนั้น ๆ

ในคูหาพิเศษหรือพื้นที่เปล่า ทางผู้ออกงานแสดงสินค้าจะต้องสั่งจองไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบคือ

3.4.1 ไฟฟ้าสำหรับสินค้าจัดแสดง

3.4.2 ไฟฟ้าสำหรับดวงไฟแสงสว่าง

3.5 การต่อวงจรไฟฟ้าที่ดำเนินการโดยผู้รับเหมาของท่านที่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดงาน จะต้องได้รับการตรวจสอบจากบริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด ก่อนที่จะต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

3.6 ผู้ออกงานแสดงสินค้าที่สั่งจองบริการด้านไฟฟ้ากับบริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด จะมีสิทธิ์ได้รับบริการตามลำดับก่อนหลัง

3.7 การต่อวงจรไฟฟ้า, การปรับแต่งใด ๆ, การใช้อุปกรณ์ต่อไฟเต้าเสียบหลายทาง, หรือการเชื่อมต่อดวงจรไฟฟ้าโดยมิได้รับอนุญาตอาจเป็นเหตุให้ถูกตัดกระแสไฟฟ้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.8 ไม่อนุญาตให้ใช้ไฟกระพริบ ยกเว้นแต่เป็นส่วนประกอบของวงจรรวม




3.9 ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดกระแสไฟฟ้าในจุดต่อไฟฟ้าที่บริษัท เอ็กซโปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด เห็นว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายหรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้เข้าชมงานหรือผู้ออกงานแสดงสินค้าอื่น ๆ

3.10 การต่อไฟฟ้าทุกชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติและมาตรฐานความปลอดภัยโดยไม่มีข้อยกเว้น

4. การเดินสายไฟฟ้าภายในระบบ ต้องใช้ขนาดสายไฟให้เหมาะสมตามมาตรฐาน และต้องเดินระบบกราวด์ทุกจุด หากตรวจสอบพบการใช้สายไฟที่ไม่ได้ขนาดตามมาตรฐาน หรือการติดตั้งที่บริษัท เห็นว่าไม่ปลอดภัยตามมาตรฐานที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้ได้ตามมาตรฐานจึงจะปล่อยกระแสไฟให้อีกครั้ง ขนาดสายไฟที่ได้มาตรฐานตามขนาดของเบรกเกอร์มีดังนี้

ขนาดเบรกเกอร์	ขนาดสายไฟที่ใช้ตามมาตรฐาน
15 Amp./220V.1P 50Hz.	2 x 2.5 Sq.mm., 1.5 Sq.mm/Ground
15 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 2.5 Sq.mm., 1.5 Sq.mm/Ground
30 Amp./220V.1P 50Hz.	2 x 6 Sq.mm., 4 Sq.mm/Ground
30 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 6 Sq.mm., 4 Sq.mm/Ground
60 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 16 Sq.mm., 6 Sq.mm/Ground
100 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 35 Sq.mm., 10 Sq.mm/Ground
150 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 70 Sq.mm., 16 Sq.mm/Ground
200 Amp./380V.3P 50Hz.	4 x 95 Sq.mm., 16 Sq.mm/Ground


5. กรณีของเบรกเกอร์ 380V.3P 50Hz. อนุญาตให้ใช้กับ 1 วงจรย่อยเท่านั้น หากผู้แสดงงานต้องการใช้มากกว่า 1 วงจรย่อย ต้องทำการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) เพื่อใช้กับวงจรย่อย หากตรวจสอบพบว่าไม่มีการติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์ (Load Center) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว จนกว่าจะมีการติดตั้งเรียบร้อยจึงจะปล่อยกระแสไฟให้ตามปกติ และการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเบรกเกอร์ของบริษัทฯ ให้ทำการเชื่อมต่อด้วยหางปลา (RING TERMINALS) เท่านั้น ห้ามใช้สายเปลือยต่อเข้าเบรกเกอร์โดยตรง

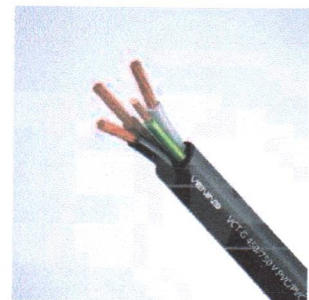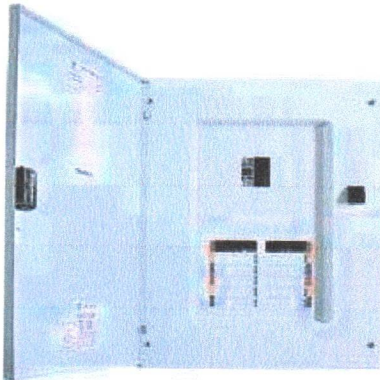

ตัวอย่างตู้โหลดเซ็นเตอร์ สำหรับเบรกเกอร์ 3 เฟส **ตัวอย่าง**หางปลา (Ring Terminal) **ตัวอย่าง**สายจนวนหุ้ม 2 ชั้น (VCT)

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำปั๊มลมทุกชนิดที่มีขนาดมากกว่า 0.5 HP เข้ามาในอาคาร และหากต้องการใช้ปั๊มลมเกินขนาด 0.5 HP ขึ้นไปต้องส่งจองผ่านบริษัทฯ เท่านั้น

การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ที่กำหนดเหล่านี้มีผลให้ตัวแทนที่ได้รับอำนาจหน้าที่สามารถตัดการจ่ายไฟฟ้าได้ทันที และบริษัทฯ จะดำเนินการปรับเป็นจำนวนเงิน 20 เท่าของราคาในแบบฟอร์ม

OTOP ศิลปอาชีพ 2024	กรุณาส่งกลับมาที่ บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด 252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : (66)2-276-4800, (66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147 อีเมล : otop@expotech.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542010406	 EXPO TECH Exposition Technology Co., Ltd. ไฟฟ้าสำหรับก่อสร้างและรีดออน กำหนดส่งได้ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2567
	10-18 สิงหาคม 2567	

ชื่อบริษัท : _____ หมายเลขบัญชี : _____
 ที่อยู่ : _____
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน สาขาใหญ่ หมายเลขสาขาย่อย _____
 โทรศัพท์ : _____ มือถือ : _____ แฟกซ์ : _____
 ผู้ติดต่อ : _____ อีเมล : _____
 ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 ลายเซ็น (_____) วันที่ : _____

Section A : เบรคเกอร์ไฟฟ้าสำหรับการก่อสร้างและรีดออน

กรุณาทำเครื่องหมาย X ลงในช่องที่เลือก ** เบรคเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้องการปลั๊กพ่วง กรุณาดูที่หมายเหตุข้อที่ 5 **

ลำดับที่	รายการ	ราคา/วัน	จำนวน	วันที่ใช้งาน	ราคา (บาท)	
1	เบรคเกอร์ 15Amp/220V 1 Phase 50Hz.	1,000		<input type="checkbox"/> 7 ส.ค. <input type="checkbox"/> 8 ส.ค. <input type="checkbox"/> 9 ส.ค. <input type="checkbox"/> 18 ส.ค. <input type="checkbox"/> 19 ส.ค.		
2	เบรคเกอร์ 15Amp/380V 3 Phase 50Hz.	2,000		<input type="checkbox"/> 7 ส.ค. <input type="checkbox"/> 8 ส.ค. <input type="checkbox"/> 9 ส.ค. <input type="checkbox"/> 18 ส.ค. <input type="checkbox"/> 19 ส.ค.		
3	เบรคเกอร์ 30Amp/220V 1 Phase 50Hz.	2,000		<input type="checkbox"/> 7 ส.ค. <input type="checkbox"/> 8 ส.ค. <input type="checkbox"/> 9 ส.ค. <input type="checkbox"/> 18 ส.ค. <input type="checkbox"/> 19 ส.ค.		
4	เบรคเกอร์ 30Amp/380V 3 Phase 50Hz.	4,000		<input type="checkbox"/> 7 ส.ค. <input type="checkbox"/> 8 ส.ค. <input type="checkbox"/> 9 ส.ค. <input type="checkbox"/> 18 ส.ค. <input type="checkbox"/> 19 ส.ค.		
5	เบรคเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz.	8,000		<input type="checkbox"/> 7 ส.ค. <input type="checkbox"/> 8 ส.ค. <input type="checkbox"/> 9 ส.ค. <input type="checkbox"/> 18 ส.ค. <input type="checkbox"/> 19 ส.ค.		
8	เบรคเกอร์ 100Amp/380V 3 Phase 50Hz.	12,000		<input type="checkbox"/> 7 ส.ค. <input type="checkbox"/> 8 ส.ค. <input type="checkbox"/> 9 ส.ค. <input type="checkbox"/> 18 ส.ค. <input type="checkbox"/> 19 ส.ค.		
					รวม	
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
					ยอดรวม	


*** หากบริษัท ฯ จะปล่อยกระแสไฟเวลา 8.00 - 24.00 น. หากผู้แสดงงานต้องการใช้ไฟหลัง 24.00น. โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการสั่งจองเพิ่มเติม***

การสั่งจองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี
 ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็กซ์โปซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด
 หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) Swift Code : AYUDTHBK
 * กรุณาแนบหลักฐานการชำระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมลตามที่อยู่ด้านบน
 * กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชำระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึ้นไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยจึงกลับมายังบริษัทฯ
 * ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด

** ข้อควรระวัง ** - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาตั้งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน โดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด

หมายเหตุ :

- ห้ามมีการตัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการตัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับ 20 เท่าของรายการสั่งจองใน ราคาในวันจัดแสดงงาน
- แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปล่อยให้ใช้คือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่ เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ท่านจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)
- การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม โปรดทราบว่าต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่องจำนวน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพื่อให้บริการ
- ระยะเวลาติดตั้งสายเบรคเกอร์ยกไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ จะมีค่าบริการ 200 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- เบรคเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้องการปลั๊กพ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กยกจากเบรคเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลั๊กยกจากเบรคเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านั้น (เบรคเกอร์ 1 ตัว ต่อปลั๊กได้เพียง 1 ตัวเทียบเท่านั้น)
- หากมีการขยายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป คิดค่าบริการ 200บาท/จุด และค่าบริการขยายตำแหน่งเบรคเกอร์ 1,000 บาท/เส้น หากเป็นเบรคเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการขยายตำแหน่ง 2,000 บาท/เส้น (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- กรณียกเลิกการสั่งจองบริการไฟฟ้าก่อสร้างและรีดออนในวันก่อสร้าง วันจัดแสดงและวันรีดออน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
- การสั่งจองหน้างาน รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น หากชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็นการโอนเงินชำระ ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด

OTOP ศิลปาชีพ 2024	กรุณาส่งกลับมาที่ บริษัท เอ็กซ์โปทีช เทคโนโลยี จำกัด 252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147 อีเมล : otop@expotech.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542010406	แบบฟอร์ม 2  ไฟฟ้าสำหรับสินค้าจัดแสดง กำหนดส่งได้ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2567
	10-18 สิงหาคม 2567 ผู้ติดต่อ : คุณ ศศิประภา บุตรโพธิ์ เบอร์ติดต่อ 115 คุณ พรพิมล จิตละเอียด เบอร์ติดต่อ 113	

ชื่อบริษัท : _____ หมายเลขบูธ : _____
 ที่อยู่ : _____
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน สาขาใน หมายเลขสาขาย่อย _____
 โทรศัพท์ : _____ มือถือ : _____ แฟกซ์ : _____
 ผู้ติดต่อ : _____ อีเมล : _____
 ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 ลายเซ็น (_____) วันที่ : _____

Section B : เปรกเกอร์ตัดกระแสไฟสำหรับสินค้าจัดแสดง (ห้ามใช้กับแสงสว่าง) รวมค่ากระแสไฟฟ้า

**** เปรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้องการปลั๊กพ่วง กรุณาอยู่ที่หมายเลขข้อที่ 6 ****

ลำดับที่	รายการ	สั่งจองพร้อมชำระเงินก่อนติดตั้ง	
		วันที่ 26 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2567	จำนวน ราคา (บาท)
1	เต้าเสียบไฟ 5 Amp (ฟิวส์ 5 Amp) 220V. 50Hz. (ห้ามใช้กับแสงสว่าง)	960	
2	เต้าเสียบไฟ 5 Amp (ฟิวส์ 5 Amp) 220V. 50Hz. (24 ชม.) (ห้ามใช้กับแสงสว่าง)	1,920	
3	เบรกเกอร์ 15Amp/220V 1 Phase 50Hz. (ห้ามใช้กับแสงสว่าง)	3,300	
4	เบรกเกอร์ 15Amp/380V 3 Phase 50Hz. (ห้ามใช้กับแสงสว่าง)	6,930	
5	เบรกเกอร์ 30Amp/220V 1 Phase 50Hz. (ห้ามใช้กับแสงสว่าง)	6,930	
6	เบรกเกอร์ 30Amp/380V 3 Phase 50Hz. (ห้ามใช้กับแสงสว่าง)	14,850	
7	เบรกเกอร์ 60Amp/380V 3 Phase 50Hz. (ห้ามใช้กับแสงสว่าง)	27,500	
8	ต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์สำหรับเบรกเกอร์ 15Amp/220V 1Phase 50Hz. เท่านั้น	200	
		รวม	
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	
		ยอดรวม	

การสั่งจองจะมีผลต่อเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็กซ์โปทีช เทคโนโลยี จำกัด

หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) Swift Code : AYUDTHBK

* กรุณาแฟกซ์หรืออีเมลหลักฐานการชำระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมลตามที่อยู่ด้านบน

* กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชำระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึ้นไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ

* ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด

**** ข้อควรระวัง **** - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาสั่งจองขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มพิกัด

หมายเหตุ :

- เต้าเสียบไฟ 1 จุดใช้สำหรับสินค้าจัดแสดงเพียง 1 ชิ้นในแต่ละครั้ง ไม่อนุญาตให้มีการต่อพ่วงไฟออกไปหลายจุดและห้ามต่อพ่วงกับโคมไฟแสงสว่างเพื่อป้องกันการใช้ไฟเกิน
- ห้ามมีการตัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการติดตั้งดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับ 20 เท่าของรายการสั่งจองในเรตราคารวันจัดแสดงงาน
- แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปลอดภัยให้ใช้คือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่ เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ท่านจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)
- การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม โปรดระบุความต้องการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่องจำนวน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม.
- ระยะการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 2 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสายไฟ จะมีค่าบริการ 200 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้องการปลั๊กพ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านั้น (เบรกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลั๊กได้เพียง 1 เต้าเสียบเท่านั้น)
- หากมีการขอย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป คิดค่าบริการ 200บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตำแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ายตำแหน่ง 2,000 บาท/เส้น (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
- ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการสั่งจองในช่วงวันที่มีการติดตั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการสั่งจองในระหว่างวันจัดแสดงงาน
- การสั่งจองหน้างาน รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น หากชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็นการโอนเงินชำระ ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด
- กระแสไฟจะเริ่มปล่อยให้บริการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้จัดแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย

OTOP ศิลปอาชีพ 2024 10-18 สิงหาคม 2567	กรุณาส่งกลับมาที่ บริษัท เอ็กซ์โปเทค จำกัด 252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : (66)2-276-4800, (66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147 อีเมล : otop@expotech.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542010406	แบบฟอร์ม 3.1  ไฟฟ้าสำหรับหลอดไฟให้แสงสว่าง กำหนดส่งได้ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2567
	ผู้ติดต่อ: คุณ ศศิประภา บุตรโพธิ์ เบอร์ติดต่อ 115 คุณ พรพิมล จิตละเอียด เบอร์ติดต่อ 113	

ชื่อบริษัท : _____ หมายเลขบัญชี : _____
 ที่อยู่ : _____
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน สาขาใหญ่ หมายเลขสาขาย่อย _____
 โทรศัพท์ : _____ มือถือ : _____ แฟกซ์ : _____
 ผู้ติดต่อ : _____ อีเมล : _____
*****ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล***** ลายเซ็น (_____) วันที่ : _____


Section C : บริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า รวมค่ากระแสไฟฟ้า

ลำดับที่	รายการ	ส่งจองพร้อมชำระเงินก่อนติดตั้ง วันที่ 26 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2567	จำนวน	ราคา (บาท)
1	สปอตไลท์ LED 10W มาตรฐาน (แสงสีเหลือง)	820		
2	สปอตไลท์ LED 10W. พร้อมแขนยาว 50 CM. (แสงสีเหลือง)	880		
3	ไฟฟลูออโรเรสเซนต์ LED ยาว 1.2 เมตร 28W (แสงสีขาว)	770		
4	ดาวไลท์ LED 5W. (แสงสีขาว) เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 ซม.	920		
5	สปอตไลท์ LED 5W (แสงสีขาว)	920		
6	Floodlight LED 30W. (แสงสีเหลือง)	2,090		
7	Floodlight LED 50W. (แสงสีขาว)	2,500		
8	Floodlight LED 100W. (แสงสีขาว)	2,970		
9	Floodlight LED 200W. (แสงสีเหลือง)	3,320		
10	เมทัลฮาไลด์ 150W. 220V. (แสงสีขาว)	3,020		
รวม				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ยอดรวม				

การส่งจองจะมีผลเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี
 ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็กซ์โปเทค จำกัด
 หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
 ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) Swift Code : AYUDTHBK
 * กรุณาแจ้งชื่อหรืออีเมลหลักฐานการชำระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมลตามที่อยู่ด้านบน
 * กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชำระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึ้นไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ

**** ข้อควรระวัง **** - ผู้แสดงสินค้าและผู้รับเหมาก่อสร้างที่มีความประสงค์ใช้กระแสไฟฟ้า กรุณาส่งขนาดเมนไฟฟ้าให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานโดยให้เผื่อค่าความปลอดภัย (Safety Factor) อย่างน้อย 20% ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานความปลอดภัยและเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มพิกัด

- หมายเหตุ :**
- ห้ามมีการตัดแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการตัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับ 20 เท่าของรายการส่งจอง ในเวลาในวันจัดแสดงงาน
 - แรงดันไฟฟ้ามาตรฐานที่ปลอดภัยให้ใช้คือ 220V และ 380V ค่าการผันแปรอยู่ที่ ±10% หากอุปกรณ์ของท่านเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการแรงดันคงที่ เพื่อความปลอดภัยต่ออุปกรณ์ ท่านจึงควรเตรียมอุปกรณ์ปรับกระแสไฟให้คงที่มาด้วย (Stabilizer)
 - การขอใช้บริการไฟฟ้า 24 ชม. จะมีการคิดราคาเพิ่มเป็น 2 เท่าจากราคาเดิม โปรดระบุว่าการใช้ไฟ 24 ชม. ในช่องจำนวน มิฉะนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดระบบไฟ 24 ชม. เพื่อให้บริการ
 - ระยะการติดตั้งสายเบรกเกอร์ยาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลุมไฟฟ้า หากมีความประสงค์เพิ่มความยาวสายไฟ จะมีค่าบริการ 100 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 - เบรกเกอร์ไม่มีปลั๊กพ่วง หากต้องการปลั๊กพ่วง จะมีค่าบริการต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ 200 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) และต่อปลั๊กออกจากเบรกเกอร์ขนาด 15A220V1P เท่านั้น (เบรกเกอร์ 1 ตัว ต่อปลั๊กได้เพียง 1 ตัวเสียบเท่านั้น)
 - หากมีการขอย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป คิดค่าบริการ 200บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตำแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ายตำแหน่ง 2,000 บาท/เส้น (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการส่งจองในช่วงวันที่มีการติดตั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการส่งจองในระหว่างวันจัดแสดงงาน
 - การส่งจองหน้างาน รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น หากชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็นการโอนเงินชำระ ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด
 - กระแสไฟจะเริ่มปล่อยให้บริการเพื่อทดสอบระบบไฟฟ้าให้แก่ผู้จัดแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อสร้างวันสุดท้าย

OTOP ศิลปอาชีพ 2024 10-18 สิงหาคม 2567	กรุณาส่งกลับมาที่ บริษัท เอ็กซ์โปเทค เทคโนโลยี จำกัด 252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร : (66)2-276-4800,(66) 2-691-6093 แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147 อีเมล : otop@expotech.co.th เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542010406	แบบฟอร์ม 4  EXPO TECH Exposition Technology Co.,Ltd. ระบบจ่ายน้ำและน้ำทิ้ง กำหนดส่งได้ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2567
	ผู้ติดต่อ : คุณ ศศิประภา บุตรโพธิ์ เบอร์ต่อ 115 คุณ พรพิมล จิตละเอียด เบอร์ต่อ 113	

ชื่อบริษัท : _____ หมายเลขบูธ : _____
 ที่อยู่ : _____
 หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน สาขาใหญ่ หมายเลขสาขาย่อย _____
 โทรศัพท์ : _____ มือถือ : _____ แฟกซ์ : _____
 ผู้ติดต่อ : _____ อีเมล : _____
*****ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล***** ลายเซ็น (_____) วันที่ : _____

Section F : ระบบจ่ายน้ำและน้ำทิ้ง

ลำดับที่	รายการ	ส่งจองพร้อมชำระเงินก่อนติดตั้ง วันที่ 26 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2567	จำนวน	ราคา (บาท)
1	ขนาดท่อจ่ายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. และท่อน้ำทิ้งขนาด 30 มม.	9,950		
2	ขนาดท่อจ่ายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 มม. และท่อน้ำทิ้งขนาด 30 มม. พร้อมชิ้นส่วนเดี่ยว	13,440		
รวม				
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
ยอดรวม				

การส่งจองจะมีผลเมื่อได้มีการชำระเงินเต็มจำนวนให้กับบริษัทฯ โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี : บริษัท เอ็กซ์โปเทค เทคโนโลยี จำกัด
หมายเลขบัญชี : 151-1-25718-1 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขารัชดาภิเษก (ห้วยขวาง) **Swift Code** : AYUDTHBK
 * กรุณาแฟกซ์หรืออีเมลหลักฐานการชำระเงินกลับมายังบริษัทฯ ตามหมายเลขแฟกซ์และอีเมลตามที่อยู่ด้านบน
 * กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ยอดชำระก่อนรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ต้องมีค่า 1,000 บาทขึ้นไปพร้อมแนบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงกลับมายังบริษัทฯ
 * ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด

****ข้อควรระวัง**** - ผู้จัดแสดงงานต้องนำบัตรน้ำให้อยู่ที่ระดับอุณหภูมิห้องก่อนทำการติดตั้งกรณีเกิดความเสียหายต่างๆจากน้ำรั้น ทางบริษัทฯ จะทำการปรับ 20 เท่าของรายการส่งจองในเรตราคารวันจัดแสดงงาน

- ผู้จัดแสดงงานที่ส่งจองเฉพาะระบบน้ำดีและน้ำทิ้ง ต้องเตรียมถังตกไขมันมาด้วย
- หากน้ำมีการปนเปื้อนสารเคมีระหว่างแสดงงาน ผู้แสดงงานต้องทำการนำบัตรน้ำไปเปลี่ยนใหม่ให้กลับสู่ภาวะปกติก่อนการเทน้ำทิ้ง

- หมายเหตุ :**
- ระยะเวลาติดตั้งสายน้ำยาวไม่เกิน 4 เมตรจากหลุมน้ำ หากมีความประสงค์ต่อเพิ่มความยาวสาย จะมีค่าบริการ 100 บาท/เมตร (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 - ห้ามมีการตัดแปลงอุปกรณ์น้ำจนก่อให้เกิดความเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการตัดแปลงดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะทำการปรับ 20 เท่าของรายการส่งจองในเรตราคารวันจัดแสดงงาน
 - ราคาดังกล่าวรวมน้ำแล้ว
 - หากมีการขยายตำแหน่งระบบน้ำ คิดค่าบริการ 2,000 บาท/จุด (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 - ทางบริษัทฯ จะคืนเงิน 30% หากมีการยกเลิกรายการส่งจองในช่วงวันที่มีการติดตั้ง และขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินหากมีการยกเลิกรายการส่งจองในระหว่างวันจัดแสดงงาน
 - การส่งจองหน้างาน รับชำระเฉพาะเงินสดเท่านั้น หากชำระด้วยบัตรเครดิต จะมีการคิดค่าธรรมเนียมธนาคาร 3% และหากเป็นการโอนเงินชำระ ผู้แสดงสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอนเงินชำระทั้งหมด
 - ราคาพิเศษจะมีผลเมื่อทำการส่งจองพร้อมชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันกำหนดส่ง ราคามาตรฐานจะมีผลหลังจากวันกำหนดส่งและราคางานจะเริ่มตามวันที่ระบุไว้ด้านบนตารางราคา
 - ระบบน้ำจะเริ่มปล่อยให้บริการเพื่อทดสอบระบบให้แก่ผู้จัดแสดงงานในเวลา 13.00 น. ของวันก่อนสร้างวันสุดท้าย

OTOP ศิลปอาชีพ 2024

10-18 สิงหาคม 2567

กรุณาส่งกลับมาที่

บริษัท เด็กไอทีซัน เทคโนโลยี จำกัด
252 ซอยอยู่เจริญ 29 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทร : (66)2-276-4800, (66) 2-691-6093

อีเมล : otop@expotech.co.th

ผู้ติดต่อ : คุณ ศศิประภา บุตรโพธิ์

คุณ พรพิมล จิตละเอียด

แฟกซ์ : (66) 2-276-4820, (66) 2-691-7147

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105542010406

เบอร์ติดต่อ 115

เบอร์ติดต่อ 113

แบบฟอร์ม 7



**EXPO
TECH**
Exposition Technology Co., Ltd.

แบบติดตั้ง

กำหนดส่งได้ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม 2567

ชื่อบริษัท :

ที่อยู่ :

หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ออกแสดงงาน

โทรศัพท์ :

ผู้ติดต่อ :

หมายเลขบุร :

สาขาใหญ่

หมายเลขสาขาย่อย

มือถือ :

แฟกซ์ :

อีเมล :

ลายเซ็น (

) วันที่ :

ยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

Section I : แบบติดตั้ง

A

เครื่องบีมลม



ปลั๊ก 5 แอมป์



หลอดฟลูออเรสเซนต์

W

ท่อน้ำดี



จุดต่อไฟ (ติดตั้งให้โดยบริษัทฯ)



สปอตไลท์ 100 วัตต์ (ขาสั้น)

D

ท่อน้ำทิ้ง



จุดต่อไฟ (ผู้ออกแสดงงานติดตั้งเอง)




สปอตไลท์ 100 วัตต์ (ขายาว 30 ซม.)

B

เบรกเกอร์

ระบุตำแหน่งอุปกรณ์ที่ส่งจอบทงบริษัทฯ ลงในตารางด้านล่าง

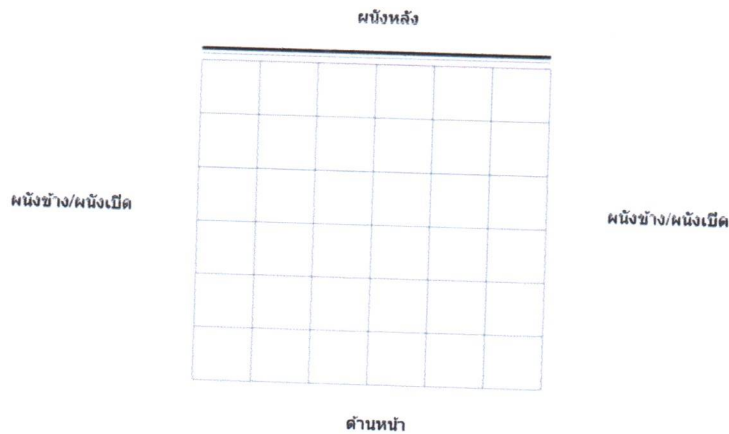

หมายเหตุการติดตั้งอุปกรณ์

หมายเหตุ :

- หากมีการขอย้ายตำแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป คิดค่าบริการ 200บาท/จุด และค่าบริการขอย้ายตำแหน่งเบรกเกอร์ 1,000 บาท/เส้น หากเป็นเบรกเกอร์ขนาด 60A380V3P ขึ้นไป คิดค่าบริการย้ายตำแหน่ง 2,000 บาท/เส้น (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)